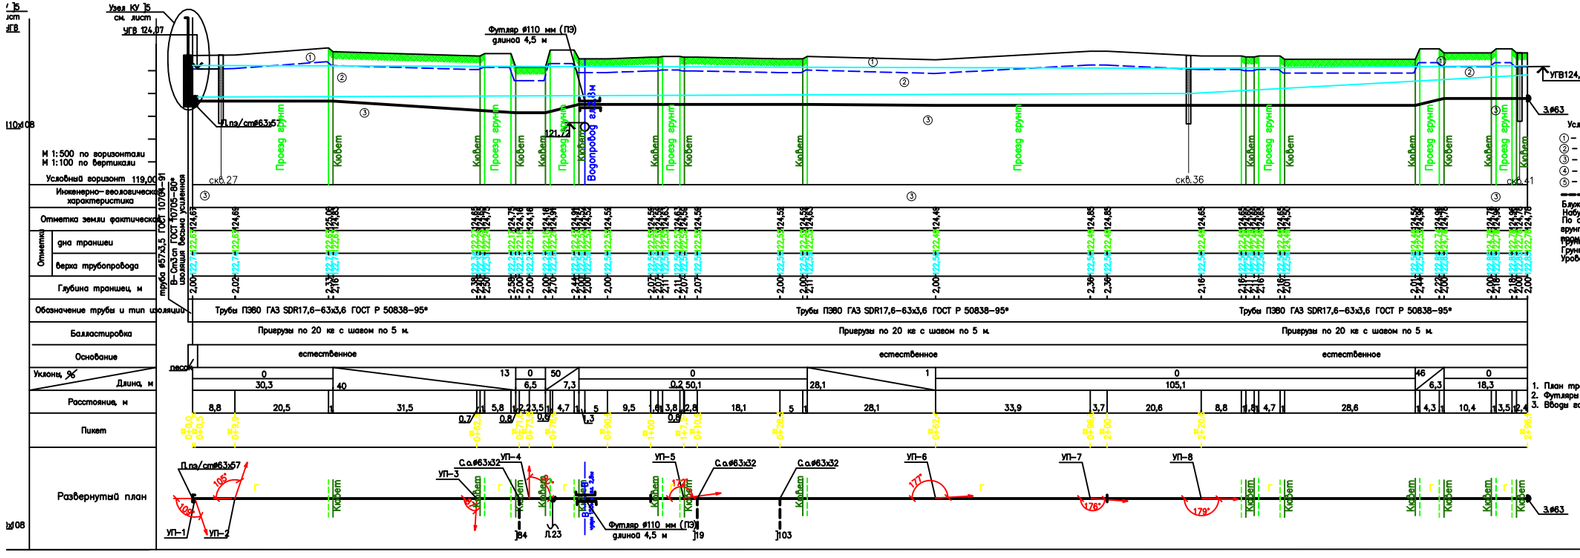

1. План трасси см. л. ГСН.
2. Футляры при пересечении с существующим водопроводом, газопроводом, кабелем связи выполнить без заделки концов
3. Вводы газопровода в здания показаны условно. Узлы вводов газопровода в здание см. л. ГСН

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ю.ИС-901/2-ГСН			
						Расширение сети газоснабжения в. Исилькуль Омской области Массив N3 (ГРПШ)1,2)			
Н.контр.					08.10	Трасса газопровода	Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.10		РП		
Нач. отд.					08.10				
Инж.					08.10	Профиль трассы: ПК 0+0,0 – ПК 1+27,0 ПК 0+0,0 – ПК 2+96,1			