


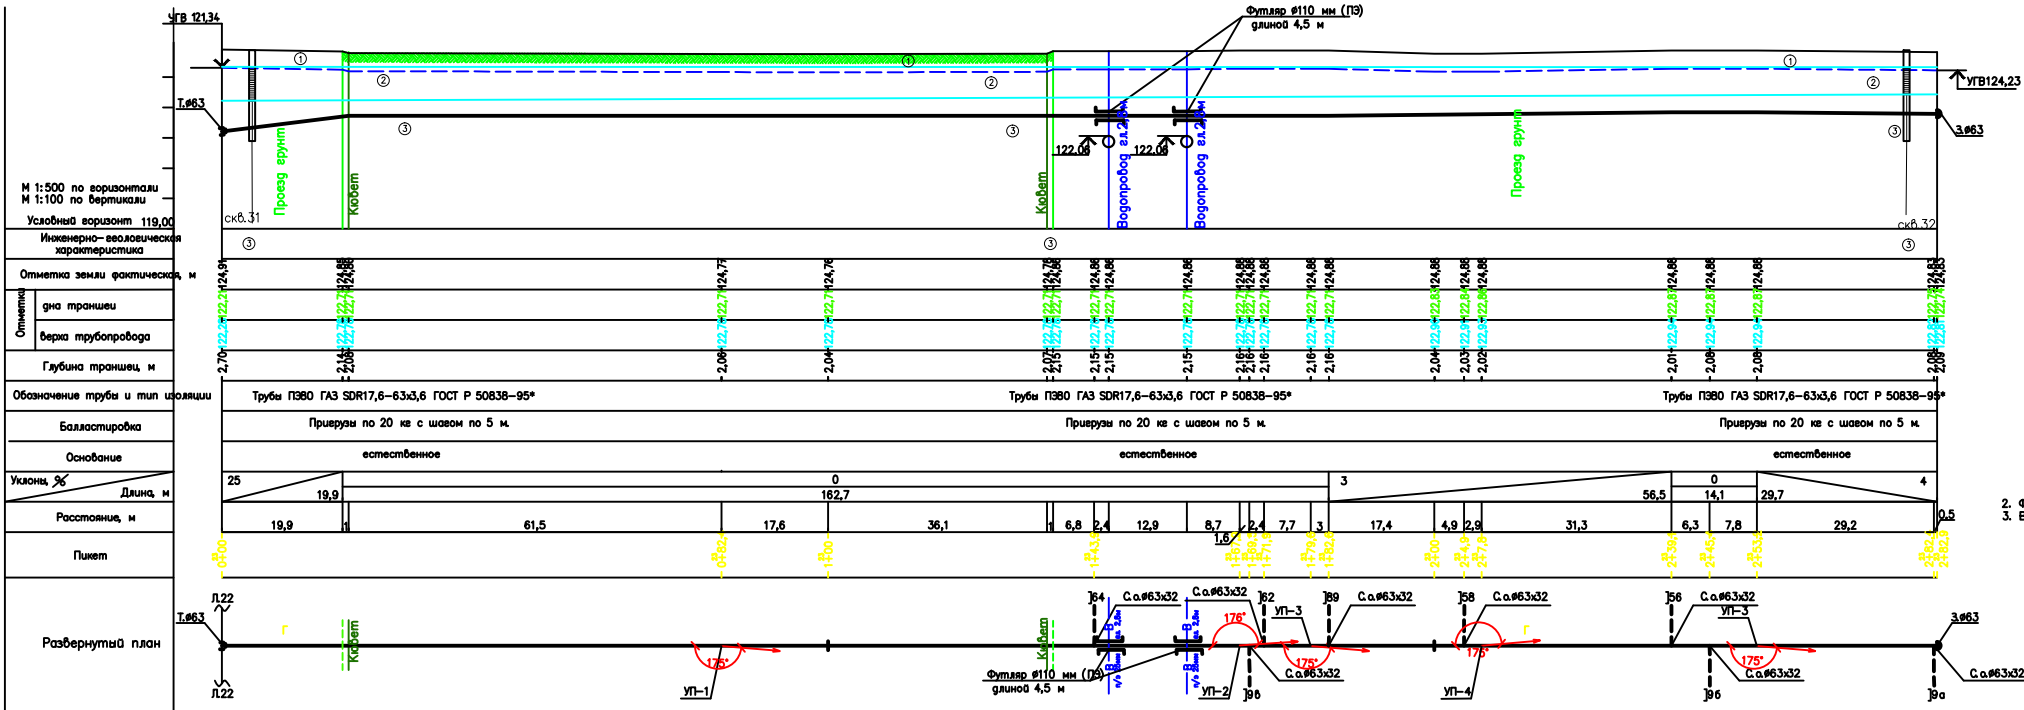

Условные обозначения:
① – почвенно растительный слой, мощность 0,3–0,8 м;
② – ИГЗ-2 – суслинок тяжелой пылеватой полутвердой, мощность 1,1–1,2 м;
③ – ИГЗ-3 – суслинок тяжелой пылеватой тугопластичной, мощность 1,3–1,6 м;
④ – ИГЗ-4 – суслинок тяжелой песчаной тугопластичной, мощность 1,4–2,2 м;
⑤ – ИГЗ-5 – глина легкая пылеватая тугопластичная, мощность 1,0–1,3 м;
— — — — — вбод в жилой дом;
Блуждающие токи отсутствуют.
Набухающие, просадочные грунты отсутствуют.
По степени морозостойкости грунты ИГЗ-2 относятся к слабопучинистым, грунты ИГЗ-3, 4, 5 относятся к среднепучинистым. Глубина промерзания грунта 0,9 м.
Грунты относятся к высокой коррозионной агрессивности к углеродистой и низколегированной стали.
Грунтовые воды на момент изысканий (05.10) скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты.
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям от 0,6 м, на май месяц приходится максимальный УГВ

2. Футляры при пересечении с существующим водопроводом, газопроводом, кабелем связи выполнять без заделки концов.
3. Входы газопровода в здания показаны условно. Узлы вбодов газопровода в здания см. в ГЧН

Ю.ИС-901/2-ГЧН				
Расширение сети газоснабжения в Ишкуль				
Омской области Массив НЗ (ГРПШ J1,2)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Н. контр.				
ГМП				
Нач. отд.				
Иск.				
Трасса газопровода				
Профиль трассы: ПК 0+0,0 – ПК 1+2,9				
ПК 0+0,0 – ПК 1+2,9				