


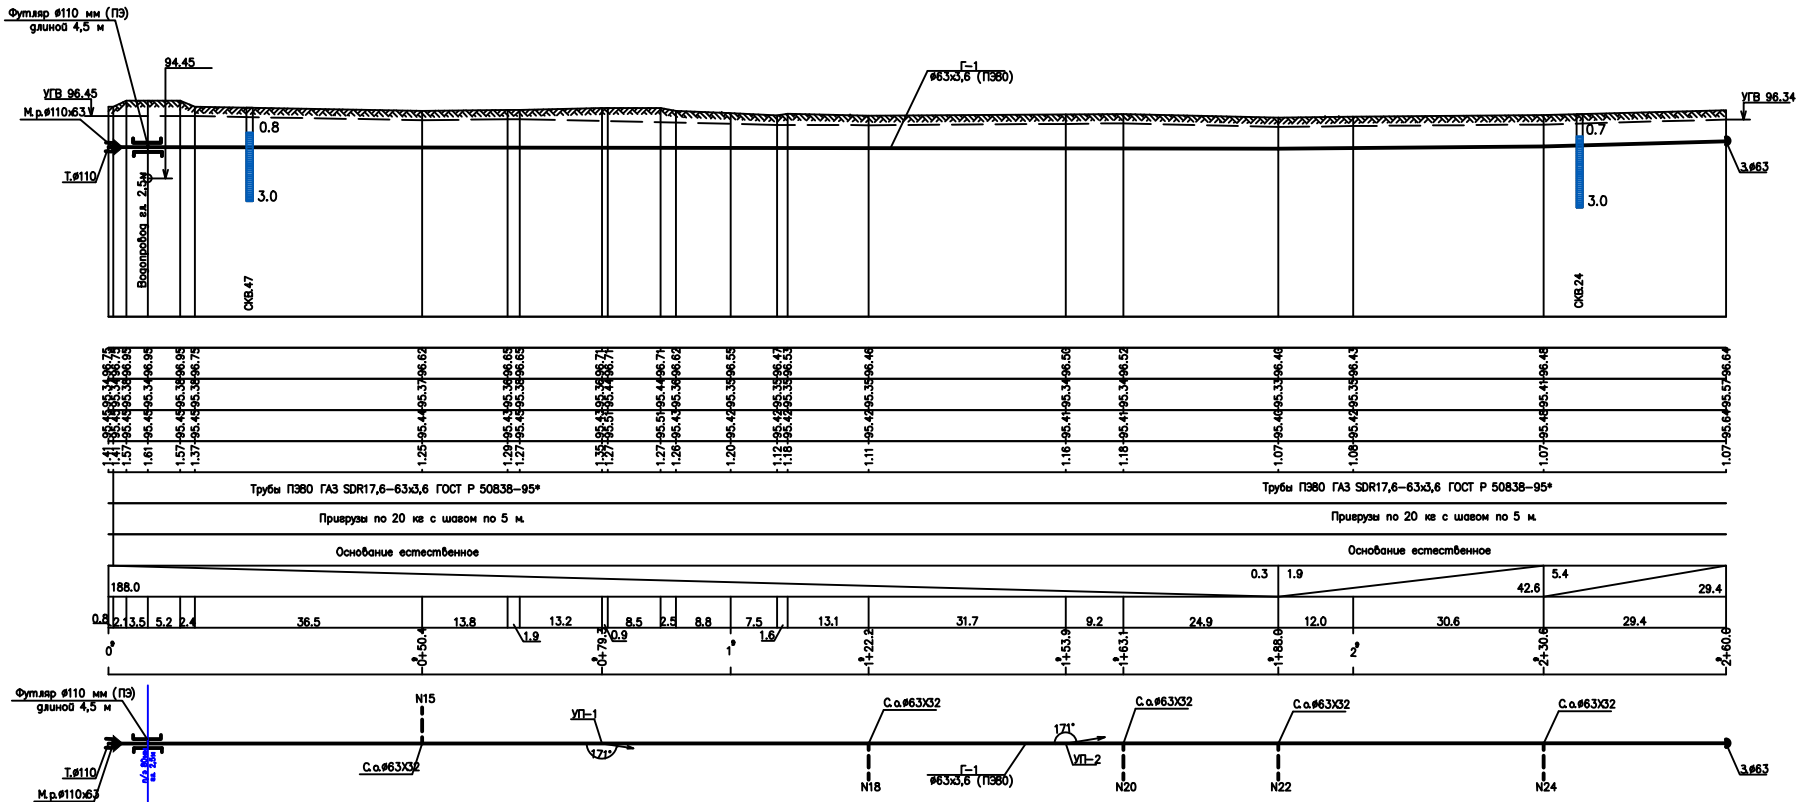

- Условные обозначения:
- ① — почвенно растительный слой, мощность 0,3–0,8 м
 - ② — ИГЗ-2 — глина легкая пылеватая полутвердая, мощность 0,6–1,5 м
 - ③ — ИГЗ-3 — суглинок легкий песчаный полутвердый, мощность 1,0–1,3 м
 - ④ — ИГЗ-4 — суглинок тяжелый песчаный полутвердый, мощность 0,5–2,5 м
 - ⑤ — ИГЗ-5 — суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, мощность 0,5–1,5 м

----- ввод в жилой дом.
Блуждающие токи отсутствуют.
Набухающие, просадочные грунты отсутствуют.
По степени морозостойкости грунты ИГЗ-2,3,4,5 относятся к слабопучинистым. Глубина промерзания грунта – 1,93 м.
Грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и низколегированной стали.
Грунтовыми водами на момент изысканий (05.10) сформированы глубины 3,0 м, не достигшие.
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям от 0,6 м, на май месяц приходится максимальный УГВ.

- Примечания:
1. План трассы см. Л5-9 ГЧН.
 2. Футляры при пересечении с существующими водопроводами выполнять без заделки концов.
 3. Вводы газопровода в здания показаны условно. Узлы вводов газопровода в здания см. Л11-13 ГЧН.

						Ю.Т.АВ-905/3-ГЧН			
						Расширение сети газоснабжения д.п. Табрическое Омской области.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И.доп.	Подпись	Дата				
Н.компр.		07.10							
ГИП		07.10							
Нач.вр.		07.10							
Иж.		07.10							
						Трасса газопровода			
						РП	20	20	
						Профиль трассы: ПК 0+0,0 – ПК 1+85,4;			
						ПК 0+0,0 – ПК 2+60,0			